


Rozdzielnica R2

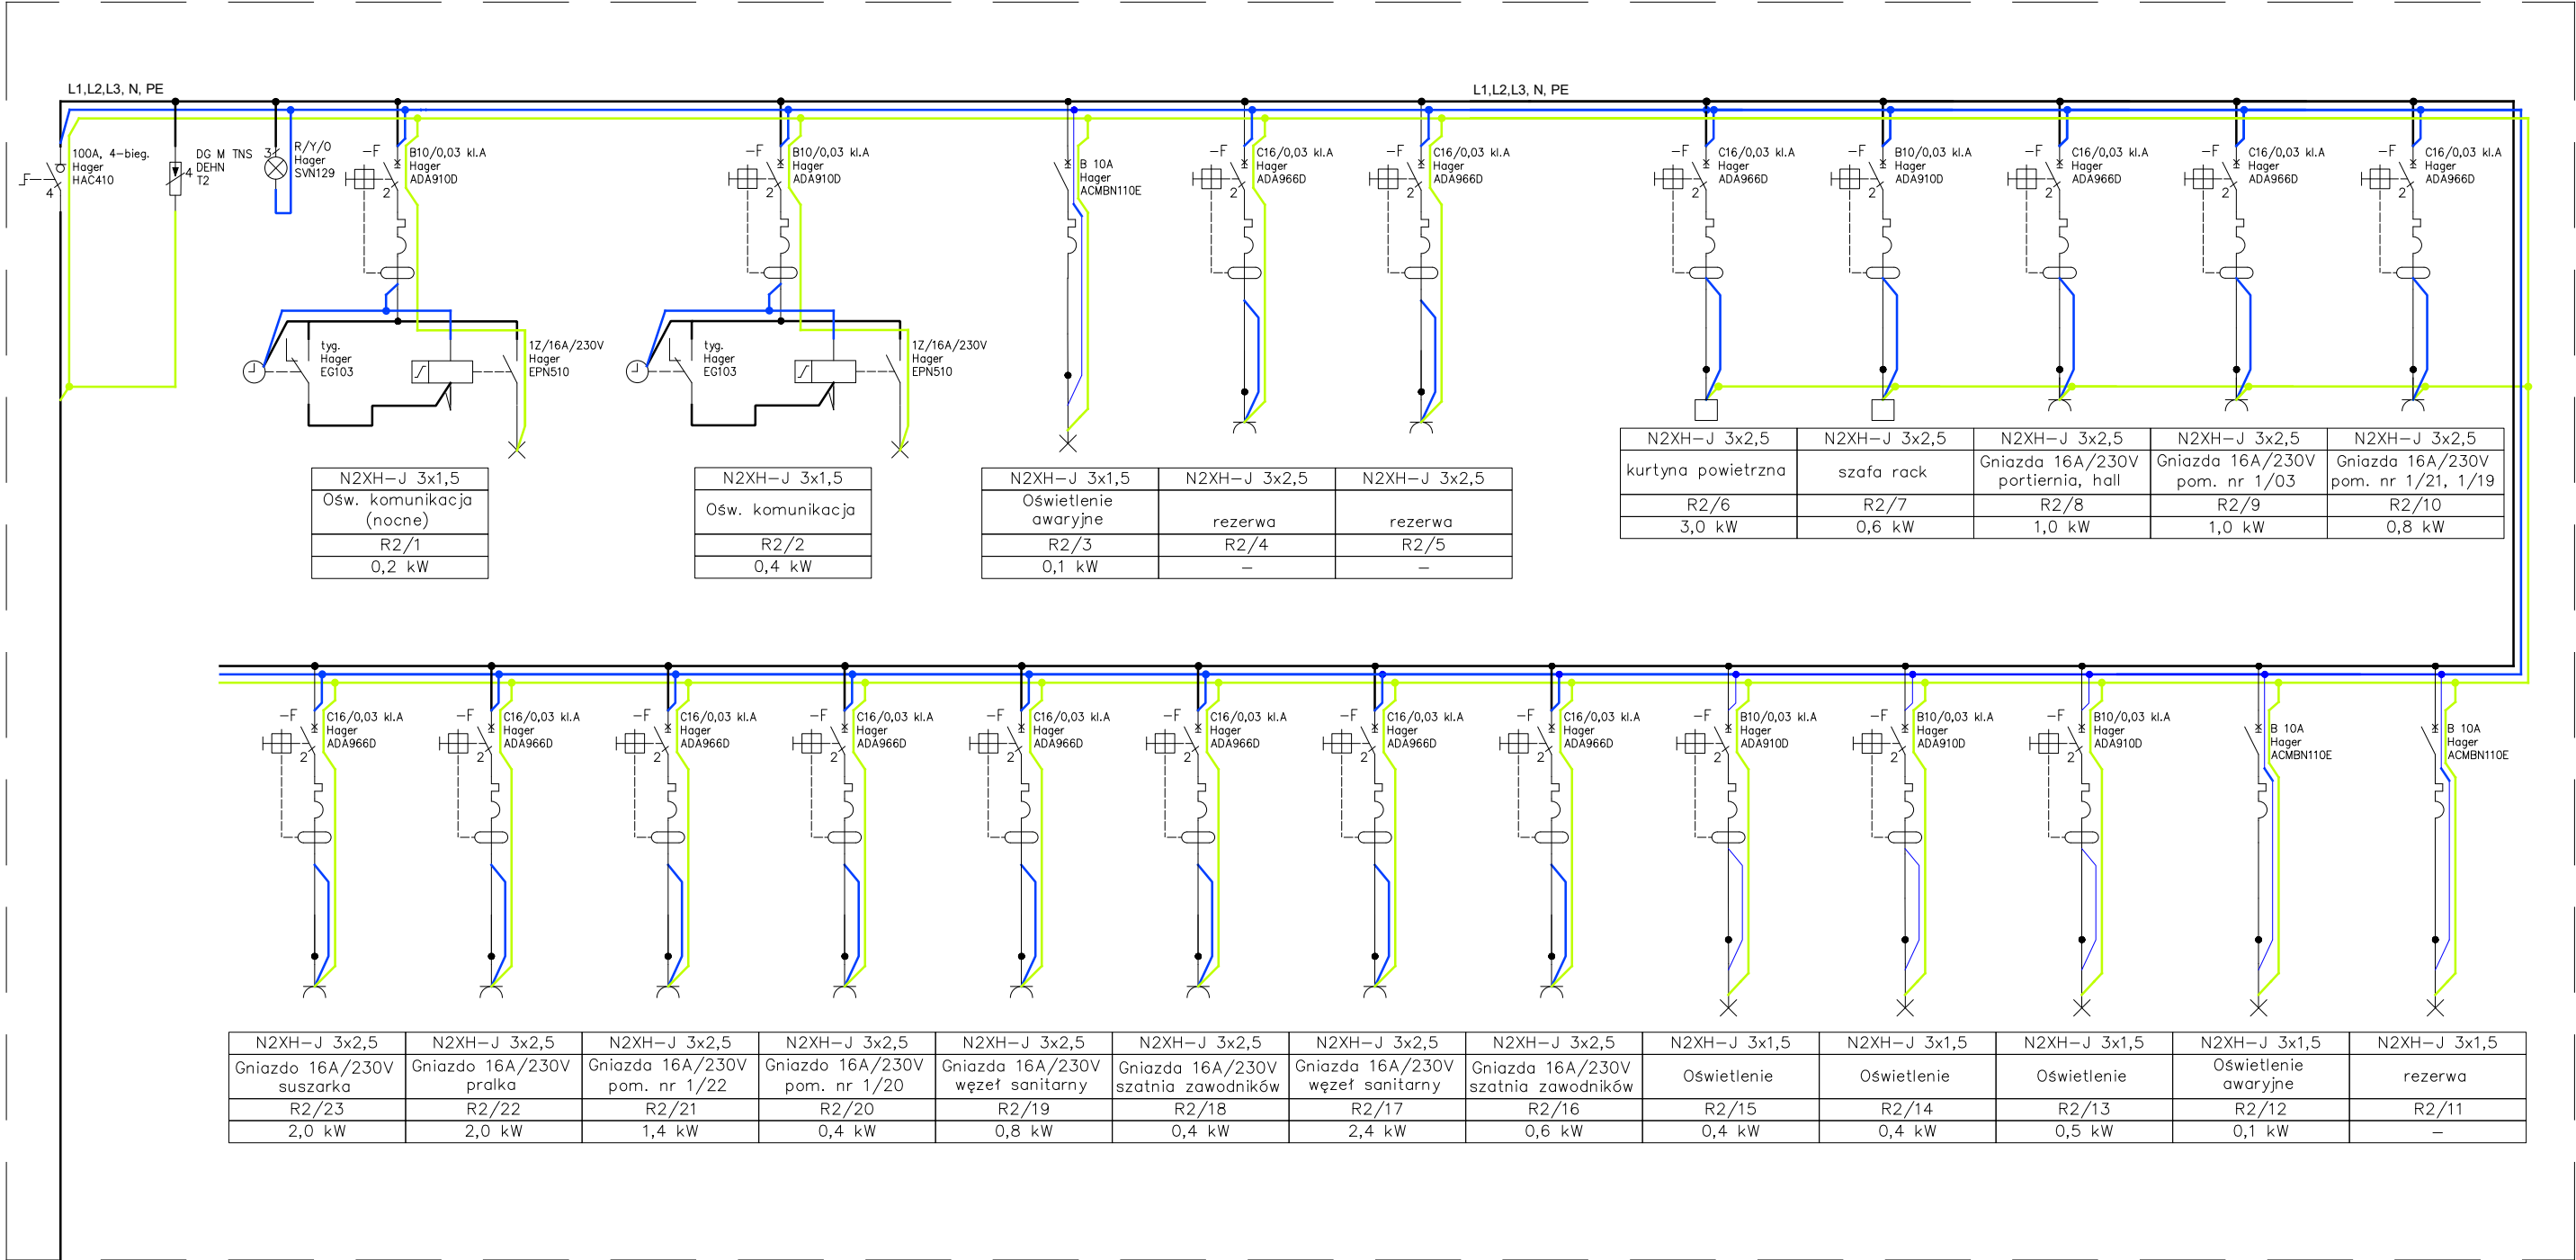

Uwagi:
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wkładki bezpiecznikowe,
wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe w układzie sieci TN-C-S.
Obwody końcowe: TN-S

Można zastosować analogiczną aparaturę innych producentów.
Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnień wykonawczych.

Inwestor	GMINA ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32–640 Zator		
Obiekt	budynek Miejskiego Ośrodka Sportu wraz z pochylnią		
Adres	działka nr 51/17 obręb 0008 i działka nr 94/26, obręb 0005 jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator		
Faza	projekt budowlany		
Tytuł rysunku	Schemat ideowy: rozdzielnica R2		
Specjalność	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Grzegorz Żuk	Nr ewid. 340/2001	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Żuk	Nr ewid. MAP/0069/PWBE/17	
Skala	–		
Data	lipiec 2019		
Numer rysunku	E–7		