


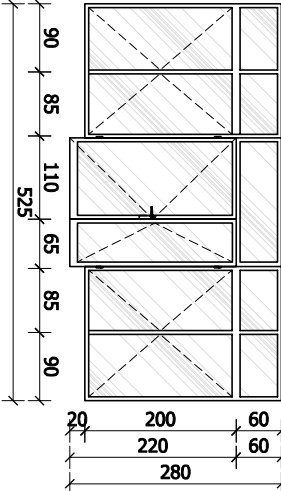
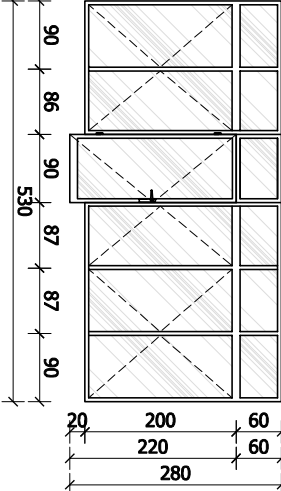







OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	
RODZAJ	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	
MATERIAŁ	ALUMINIUM	STALOWE	STALOWE	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	
PRODUCENT STOLARKI	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	NIE TYPOWE	NIE TYPOWE	NIE TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	
SCHEMAT											
	Wymiary w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	So Ho	1220 2080	1020 2080	5370 2865	5420 2865	2520 2080	1920 2695	1020 2080	1220 2080	2120 2080
	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wmurowania)	Sz Hz	1200 2065	1000 2065	5350 2850	5400 2850	2500 2065	1900 2680	1000 2065	1200 2065	2100 2065
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S H	1100 2015	900 2015	5250 2800	5300 2800	2400 2015	1800 2630	900 2015	1100 2015	2000 2015
	ILUŚĆ:	LEWE PIWNICA: PARTER: PIĘTRO I: PIĘTRO II:	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
	UWAGI:	DO KOTŁOWNI EI 30									

- Uwagi:
- Wymiary elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.
 - Wymiary ościeżnic oraz wymiar w świetle muru należy dobrać po konsultacji z wybranym producentem.
 - Drzwi zewnętrzne o współczynniku U_g=1,3 w/m K

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Obiekt:	TERMODERYZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZATORZE Dz. nr 258; obręb 0004 Zator; j.e.w. 121309_4 Zator-miaso	Data: 03.2021r.	
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala: 1:100	
Zespół Projektowy:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBkb/17	Podpis:	Nr rys.: 22
		Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO ZAT080 WWW.KONSPRO.PL